




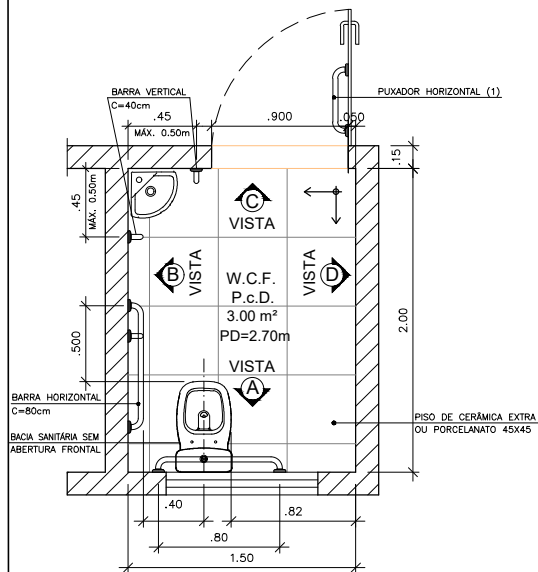


01 PLANTA BAIXA - W.C. P.c.D.
ESC. 1/25

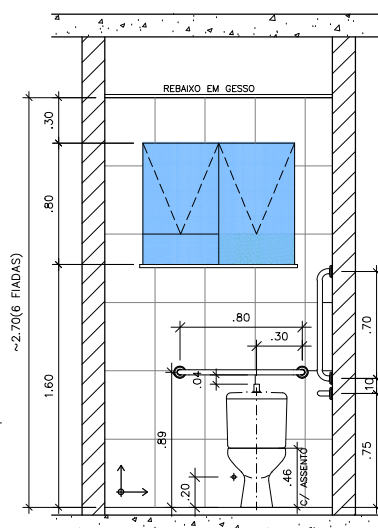


02 VISTA A - W.C. P.c.D.
ESC. 1/25

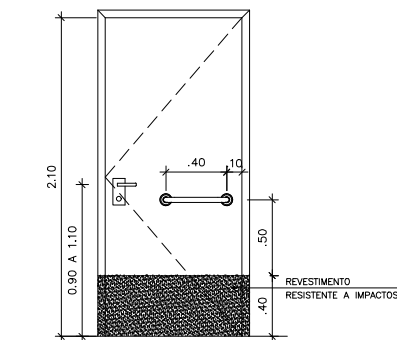


06 VISTA INTERNA PORTA - W.C. P.c.D.
ESC. 1/25

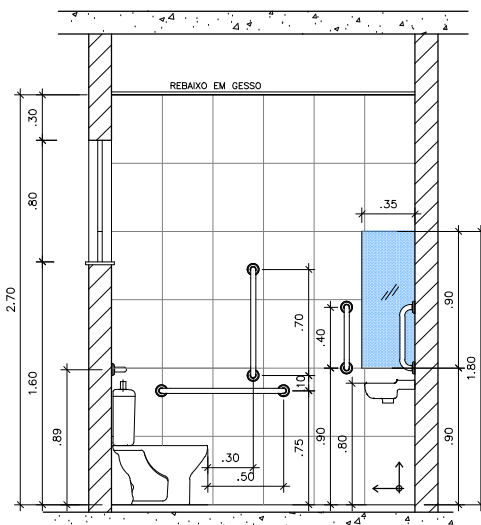

03 VISTA B - W.C. P.c.D.
ESC. 1/25

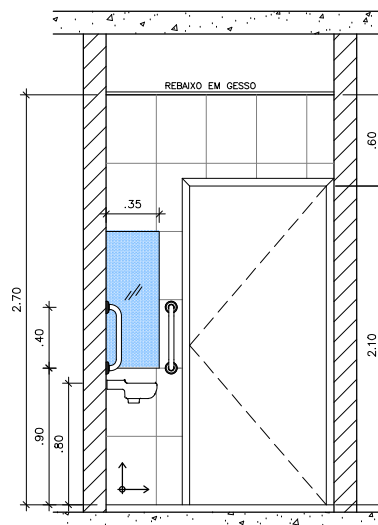

04 VISTA C - W.C. P.c.D.
ESC. 1/25

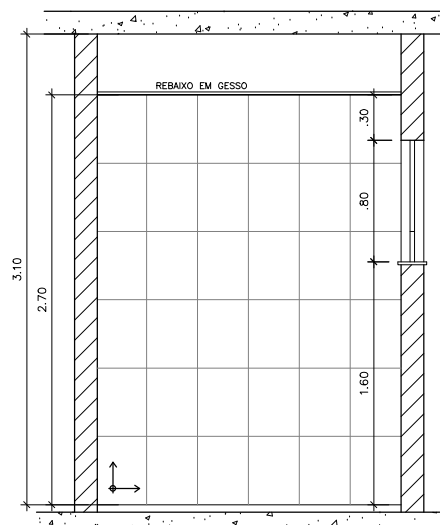

05 VISTA D - W.C. P.c.D.
ESC. 1/25

(1) OS PUXADORES HORIZONTAIS PARA PORTAS, DEVEM TER DIÂMETRO ENTRE 25mm E 35mm, COM AFASTAMENTO DE NO MÍNIMO 40mm ENTRE O PUXADOR E A SUPERFÍCIE DA PORTA. O PUXADOR HORIZONTAL DEVE TER COMPRIMENTO MÍNIMO DE 0,40m, AFASTADO 0,10m DO BATENTE(LADO DAS DOBRADIÇAS), DEVEM SER INSTALADOS NA ALTURA DA MAÇANETA E, NA SUA INEXISTÊNCIA, A UMA ALTURA ENTRE 0,80m A 1,10m MEDIDAS DO EIXO DO PUXADOR AO PISO ACABADO. EM SANITÁRIOS, VESTIÁRIOS E PROVADORES, QUANDO HOUVER PORTAS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO, RECOMENDA-SE QUE ESTE ATENDA AOS PRINCÍPIOS DO DESENHO UNIVERSAL. ESTES PODEM SER PREFERENCIALMENTE DO TIPO ALAVANCA OU DO MODELO TRANQUETA DE FÁCIL MANUSEIO, QUE POSSA SER ACIONADO COM O DORSO DA MÃO.



NOVA FRIBURGO
PREFEITURA

PROJETO BÁSICO DO POSTO DE EMERGÊNCIA DE LUMIAR

Nº DO PROCESSO:	PROJETO DE CONSTRUÇÃO
BAIRRO : LUMIAR	ASSUNTO: DETALHES
RUA :	

SECRETÁRIO EGCP : Pierre da Silva Moraes - Matrícula: 062.728

SUB-SECRETÁRIO EGCP : Luan Leite Feijó - Matrícula: 115.288

AUTOR DO PROJETO : Cristiane Ferreira - Arquiteta: CAU A93544-1 - Matr. 100.725

ARQUIVO :

DATA : OUTUBRO / 2022	ESCALA : INDICADA	DESENHO : _____	PRANCHA : 04 / 04
--------------------------	----------------------	--------------------	----------------------

OBSERVAÇÕES: